


Spessore solaio (pignatta + caldana)	Peso Proprio Solaio	Luce Netta max solaio intermedio	Luce Netta max copertura
CM	KG/MQ	ML	ML
H.16 (12+4)	236	3.60	4.30
H.20 (16+4)	266	4.80	5.80
H.25 (20+5)	319	6.00	7.20
H.30 (24+6)	378	7.20	8.20

Sezione tipo solaio in Latero-Cemento

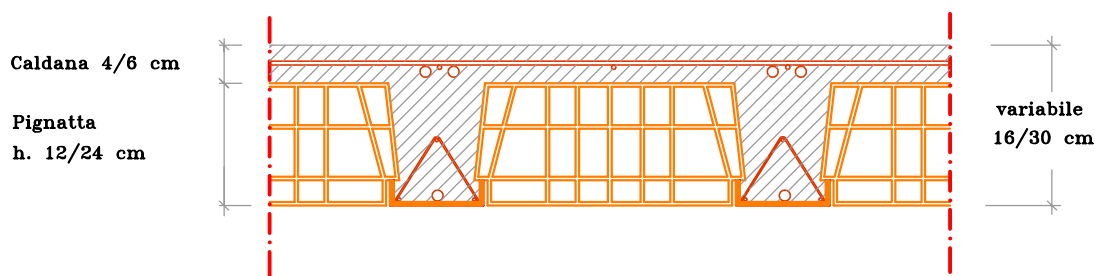

Si riporta di seguito il paragrafo delle Norme complementari relative ai solai (punto 7.1.4.2 del D.M. 14/2/92 spessore minimo dei solai).

”Lo spessore dei solai a portata unidirezionale che non siano di semplice copertura non deve essere minore di $1/25$ della luce di calcolo ed in nessun caso minore di 12 cm.

Per solai di semplice copertura non accessibili il predetto limite può scendere a $1/30$ ”.

In casi eccezionali possono essere richiesti spessori maggiori, in tal caso si utilizzeranno i blocchi di polistirolo espanso per sopperire alla mancanza di altezza imposta dalle pignatte (max 24 cm).

Sezione tipo solaio in Latero-Cemento (oltre 30 cm)

